

R / RCTR 01

Agip S.p.A.
GEOR

VERBALE CONTROLLO TAVOLA ROTARY

POZZO SAUDONE 1 DIR

IMPIANTO DI PERFORAZIONE IDECO E 2100

ALTEZZA TAVOLA ROTARY DA LIVELLO MARE h1 195.3 m

ALTEZZA PRIMA FLANGIA DA LIVELLO MARE h2 183.0 m


ALTEZZA TAVOLA ROTARY DA PIANO CAMPAGNA h3 9.3 m

DISTANZA PRIMA FLANGIA DA PIANO CAMPAGNA h4 3.0 m

QUOTA PIANO CAMPAGNA DA LIVELLO MARE 186.0 m

COORD. GEOGRAFICHE DI TESTA POZZO Lat. 41° 18' 45.25" N


Long. 03° 00' 08.00" EMM

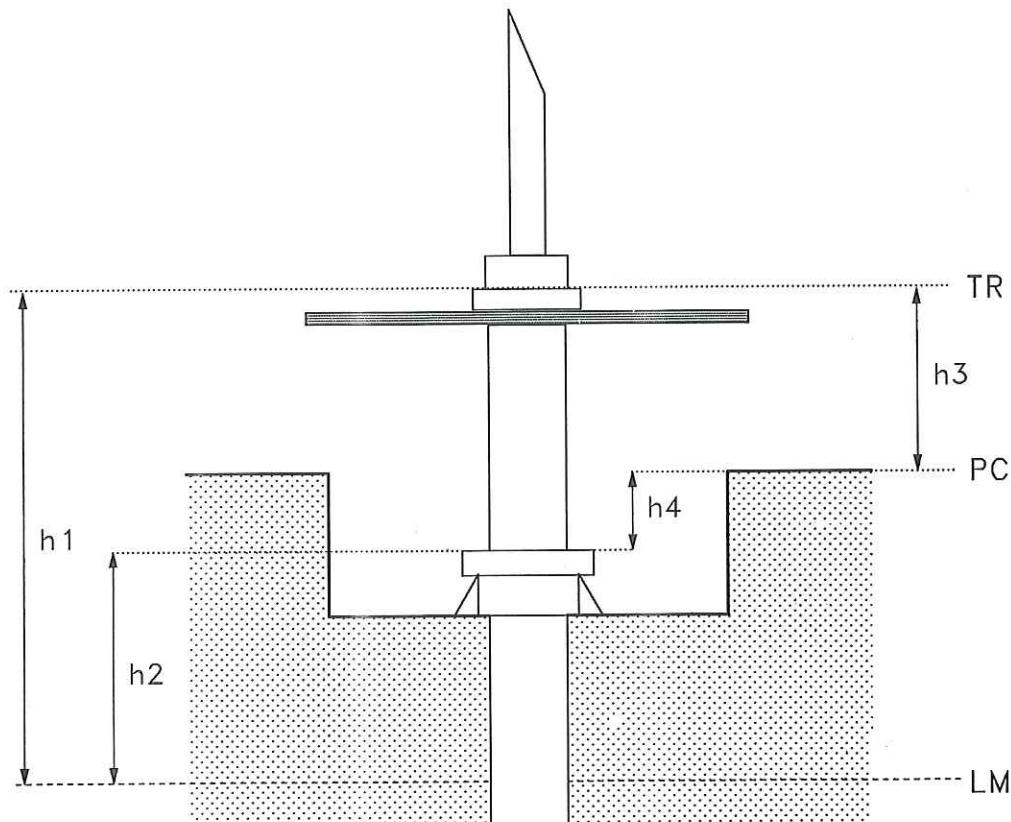

CALCOLO BHT

OPERAZIONE n° 2 DATA 01-05-94
PROFONDITA' MAX RAGGIUNTA 11.2080
TEMPERATURA STATICHE MISURATA 63°C

$$\frac{\Delta t}{t + \Delta t} = 1$$

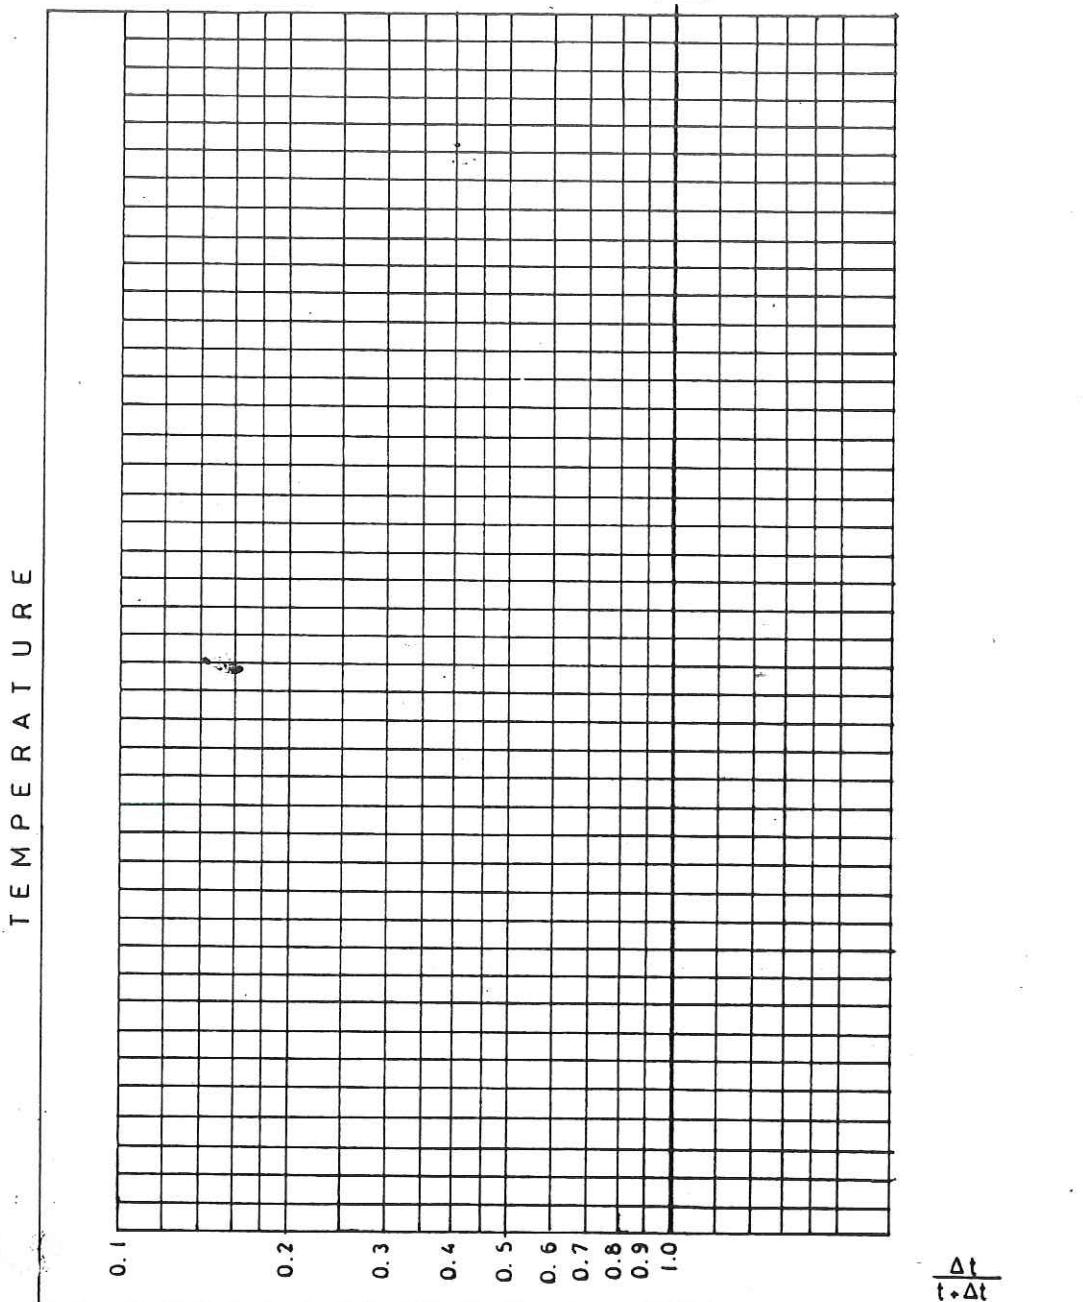

t = TEMPO DI DURATA DELLA CIRCOLAZIONE IN ORE.


Δt = TEMPO TRASCORSO FRA L'ARRESTO DELLA CIRC. E LA MISURA DELLA TEMPERATURA.

PUNTO	t	Δt	$\frac{\Delta t}{t + \Delta t}$	TEMP. °C	LOG
A	3,30	7	1	63°	P1-SLS-EPT-42
B					
C					
D					
E					
F					

CALCOLO BHT

OPERAZIONE n° 3 DATA 02-05-94
PROFONDITA' MAX RAGGIUNTA M. 2105
TEMPERATURA STATICHE MISURATA 59 °C

$$\frac{\Delta t}{t + \Delta t} = 1$$

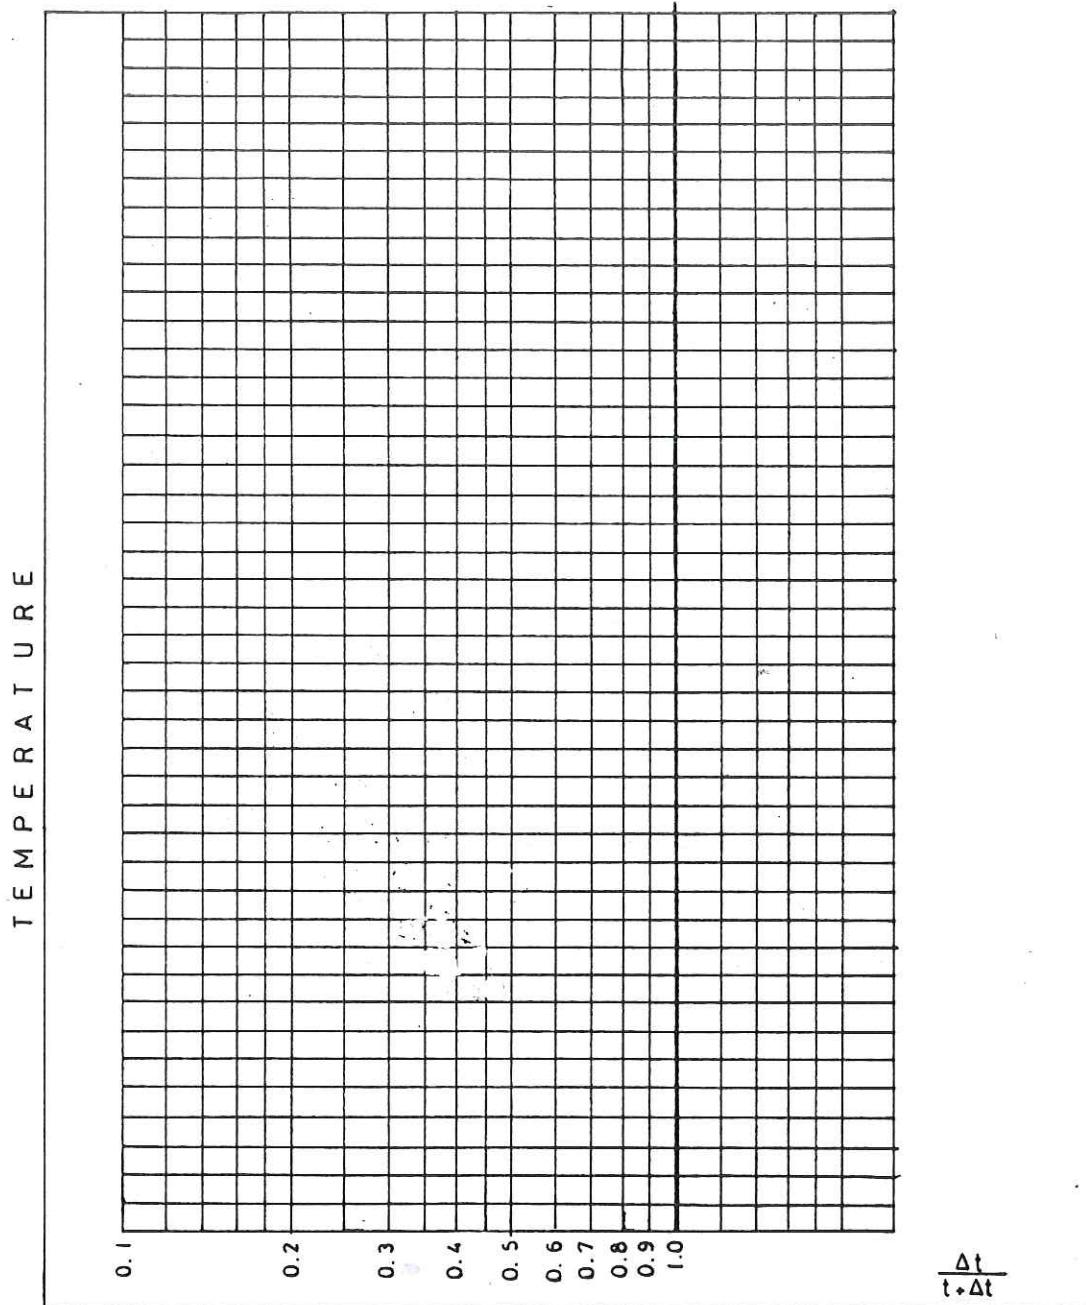

t = TEMPO DI DURATA DELLA CIRCOLAZIONE IN ORE.

Δt = TEMPO TRASCORSO FRA L'ARRESTO DELLA CIRC. E LA MISURA DELLA TEMPERATURA.

PUNTO	t	Δt	$\frac{\Delta t}{t + \Delta t}$	TEMP °C	LOG
A	2	10	—	59	SHDT N65
B					
C					
D					
E					
F					

IPOR/ DORT 004214
SA/ns

L. 1 DIC. 1993

Spett.le
AGIP S.p.A.
- AGEO
- PEIT
- POSP
- GEDA
- OPEG
- JPAT
- DESI
- GIAI
- AMCO

20097 S.DONATO MILANESE

Verbale di ubicazione
pozzo n. 1 di SAUDONE
Comune di Castelluccio de' Sauri (FG)

Vi trasmettiamo in allegato copia del verbale di ubicazione del pozzo
denominato "SAUDONE 1" corredato da stralci planimetrici 1:25.000 e 1:200.000.

Distinti saluti.

IPOR
IL RESPONSABILE
ha visto
[Handwritten signature]

All.: c.s.d.

DORT / IPOR

VERBALE DI UBICAZIONE POZZO N. 1 di SAUDONE

In data 15.09.1993 si è proceduto all'ubicazione del pozzo sopraindicato sito nel Comune di CASTELLUCCIO DE' SAURI Provincia FDGGIA

Presenti: Geom. Giancarlo BIONDI
Geom. Andrea STUARD

DATI RELATIVI ALLA UBICAZIONE:

Latitudine 41° 18' 45",25

Longitudine 3° 00' 08"

Quota del punto di sonda sul livello del mare 186,00

Altri riferimenti topografici il C.P. e' ubicato a:

mt. 610,00 S. dalla casa di Q. 175 s.l.m. e a mt. 820 N. dal Km. 9 + 00 della S.S. 161 e a mt. 980,00 NO dall'incrocio di Q. 185,00

Distanza dalla strada più prossima mt. 60 dalla via d'acqua più prossima mt. 500

dalla casa di abitazione più prossima 440 dalla linea elettrica a.t. più prossima

dalla linea telefonica più prossima

Proprietario del terreno ZAMPAGLIONE CARLO - Part. 119 F. 6 di Castelluccio de'Sauri

Residenza NAPOLI

DATI RELATIVI ALLA POSTAZIONE:

a) Possibilità di accesso in Sx del Km. 9 + 480 della S.S. 161 e percorrendo ml. 900 circa della S.C. del Mulino

b) Rifornimento idrico con autobotti

c) Eventuali possibilità di allacciamento alle linee o cabine elettriche (precisare distanza e tensione)

d) Possibilità di immagazzinamento materiale (correttivi, ecc.)

e) Tempo richiesto per l'appontamento della postazione 30 gg. solari + patrimoniale

f) Costo totale stimato per la postazione (danni, costruzione strade e postazione, ripristino, oneri vari) 565.000.000 milioni



Agip

DISTRETTO
ORTONA

**POZZO :
SAUDONE 1**

**F.175 - IV NO
I.G.M.
SCALA 1:25.000**

